

Ing. Miguel Ángel Ben-Hur
Anzures Vega
UVSELP 179 C

DICTAMEN DE VERIFICACION DE LA
INSTALACION DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.
FV-02-05-02

Fecha de emisión: H. Puebla, de Z., a 22 de Septiembre de 2017.

Fecha de verificación: H. Puebla, de Z., a 21 de Septiembre de 2017.

Atención: C.P. Josefina Aquino Toledo / Representante.

Razón Social: GUARDERIA MIS AÑOS MARAVILLOSOS S.C.

Domicilio: GENARO VASQUEZ No. 107, COL. BARRIO XOCHIMILCO, C.P. 68040,

Municipio / Estado: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

UVSELP 179 C-004-442/2017.

MANIFIESTO

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Julio de 1992 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996, 20 de Mayo de 1997, 14 de Julio de 2014 de acuerdo al artículo 38 fracción VI, 68, 70, 70-C, 74, 84, 85, 86, 87; así como del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Enero de 1999 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2012, artículos 79 fracciones I y II, 87, 88; del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, artículo 22 fracciones I, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV y las Reformas Energéticas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Octubre de 2014 y demás disposiciones legales aplicables; en mi carácter de Unidad de Verificación con acreditación vigente otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) No. UVSELP - 179 C (16UV2910) y la aprobación UVSELP 179 C de la Secretaría de Economía otorgada en el Núm. Oficio DGN.312.01.2016.4324 de fecha 29 de Noviembre de 2016 y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente:

DICTAMINO

Que la Instalación de Aprovechamiento de Gas L.P. Clase (C) (SERVICIOS), con Capacidad total de almacenamiento de Gas L.P. de: 300 L, en un recipiente no transportable de: 300 L, cuyas características son:

| Marca | Fecha de Fabricación | Capacidad de Almacenamiento | No. de Serie |
|-------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| TATSA | 02/12 | 300 L | H 3807 |

Relación de aparatos de consumo, incluyendo:

| Cantidad | Tipo | Marca | Modelo |
|----------|------------|-----------|---------|
| 1 | CALENTADOR | CARPER | DE PASO |
| 1 | CALENTADOR | FLAMINETA | ALM |
| 1 | ESTUFA | MABE | 4Q |
| 1 | PARRILLA | SM | 4Q |
| 1 | LACTARIO | SM | 3Q |

Correspondiente al presente, son CONFORME de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG-2004** "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Diciembre de 2004; asimismo se revisó la hermeticidad no detectándose fugas o inconveniencias por lo cual se encuentra en condiciones de operar tal y como se encuentra a la fecha de elaboración del presente.

Finalmente se ha informado al usuario y/o propietario, que cualquier modificación que pretenda llevar a cabo a la Instalación de Aprovechamiento de Gas L.P. que contempla este Dictamen, es su responsabilidad, en caso de no dar aviso a la Unidad de Verificación y notificarlo a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, para su revisión y autorización ANTES de efectuarlas por personal competente y debidamente capacitado; o a la empresa que realizó la construcción para su supervisión; dejando automáticamente inválido este Dictamen.

Atentamente

ING. MIGUEL ANGEL BEN-HUR ANZURES VEGA.
UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.
ACREDITACIÓN EMA No. UVSELP 179 C
APROBACIÓN SE No. UVSELP 179 C

Cotejado con el Documento Original
JESÚS OMAR SANTIAGO LÓPEZ


Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin autorización.
(NO ES VALIDO EN COPIA FOTOSTATICA O ESCANEADO SIN FIRMA AUTOGRAFA).

Rincón de los Olmos No. 51, Col. Rincón Arboledas, C.P. 72460, Puebla, Pue.

Tel. y Fax: 01222-2132603, 2222657187,
correo electrónico: anzuresvega@hotmail.com





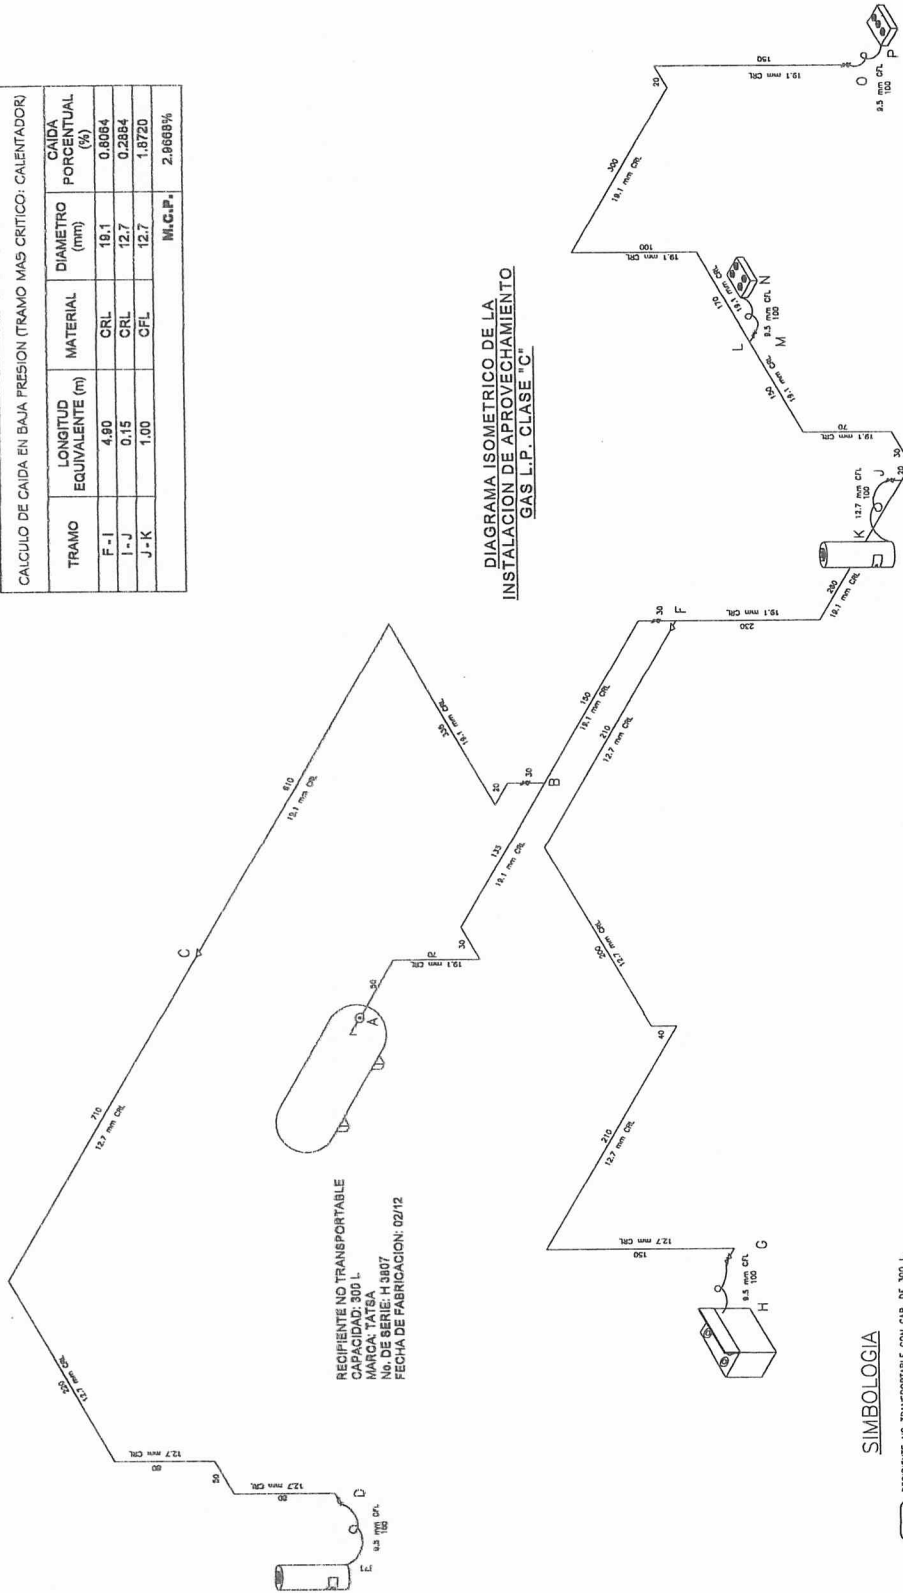






| CÁLCULO DE CAÍDA EN BAJA PRESIÓN (TRAMO MÁS CRÍTICO: CALENTADOR) | | | | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------------------|
| TRAMO | LONGITUD EQUIVALENTE (m) | MATERIAL | DIÁMETRO (mm) | CAÍDA PORCENTUAL (%) |
| F - I | 4.80 | CRL | 19.1 | 0.0084 |
| I - J | 0.15 | CRL | 12.7 | 0.2864 |
| J - K | 1.00 | CFL | 12.7 | 1.8720 |
| | | | | 2.9668% |

DIAGRAMA ISOMETRICO DE LA
INSTALACION DE APROVECHAMIENTO
GAS L.P. CLASE "C"



| CANTIDAD | APARATO DE CONSUMO (TIPO) | GASTO $m^3 \text{ kWh}^{-1} \text{ CH}_4^{-1}$ | PRECISION (± 0.03 galitones) |
|----------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | CALENTADOR | 1.1038 | BAJA |
| 1 | CALENTADOR | 0.2774 | BAJA |
| 1 | ESTUFA | 0.2379 | BAJA |
| 1 | PARRILLA | 0.2379 | BAJA |
| 4 | SABONERA | 0.2157 | BAJA |

SIMBOLOGIA

- | | |
|---|---|
|  | RECIPIENTE NO TRANSPORTABLE CON CAP. DE 300 L |
|  | TUBERIA VISIBLE |
|  | REGULADOR CUS MOD. L280 (ETAPA UNICA) |
|  | REDUCCION |
|  | VALVULA DE PASO |
|  | VALVULA DE ESFERA (CERRIE RAPIDO) |
|  | RIZO O CONECTOR FLEXIBLE |
|  | PUNTA TAPONADA |
|  | PARRILLAS |
|  | CALENTADORES |
|  | ESTufa |

ANTIPROYECTO:
MIS AÑOS MARAVILLOSOS

DOMICILIO: GENARO VASQUEZ No. 107,
PARQUE VIOLETA CO. CAYACA DE N. LAZAR, CAY. C.R. ARIOJO

BAZEM BOGALU
GUARDERIA MIS AÑOS MARAVILLOSOS S.C.

DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.

| | |
|-----------------|--------------|
| RODNEY A. RIVER | CONTRACT NO. |
|-----------------|--------------|

| | |
|------------------|------------|
| NAME | 10/14/2016 |
| FROM: 10/17/2017 | |

ALBERTO ALFARO VILLALBA
C. P. ALFARINA AQUINO TOLEDO

AFRICAS

PROYECTO DE LEY 12.723 C.A. de C.V. se mudaría mancomunada, C.V. se reuniría los dueños de ambas del presente plano, los dueños y dueños que se reúnan para fines diferentes a los que

